



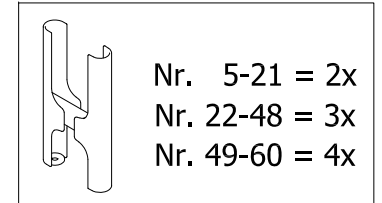
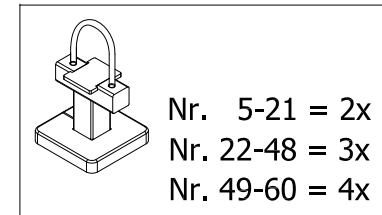
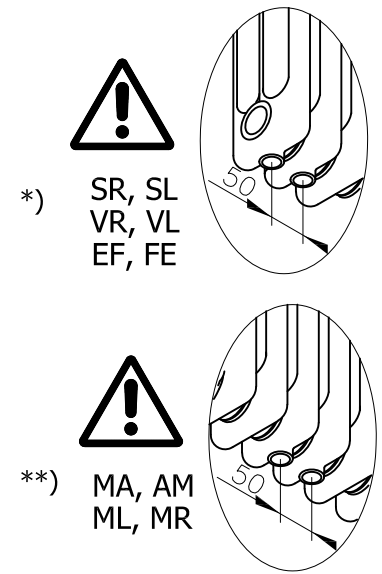
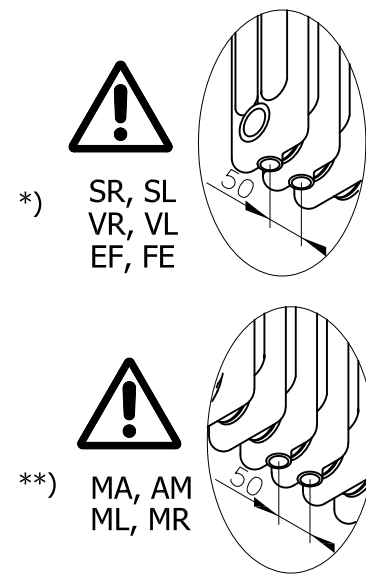


EN MANUAL FOR INSTALLATION
 DE MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG
 CZ NÁVOD K MONTÁŽI
 SK NÁVOD K MONTÁŽI

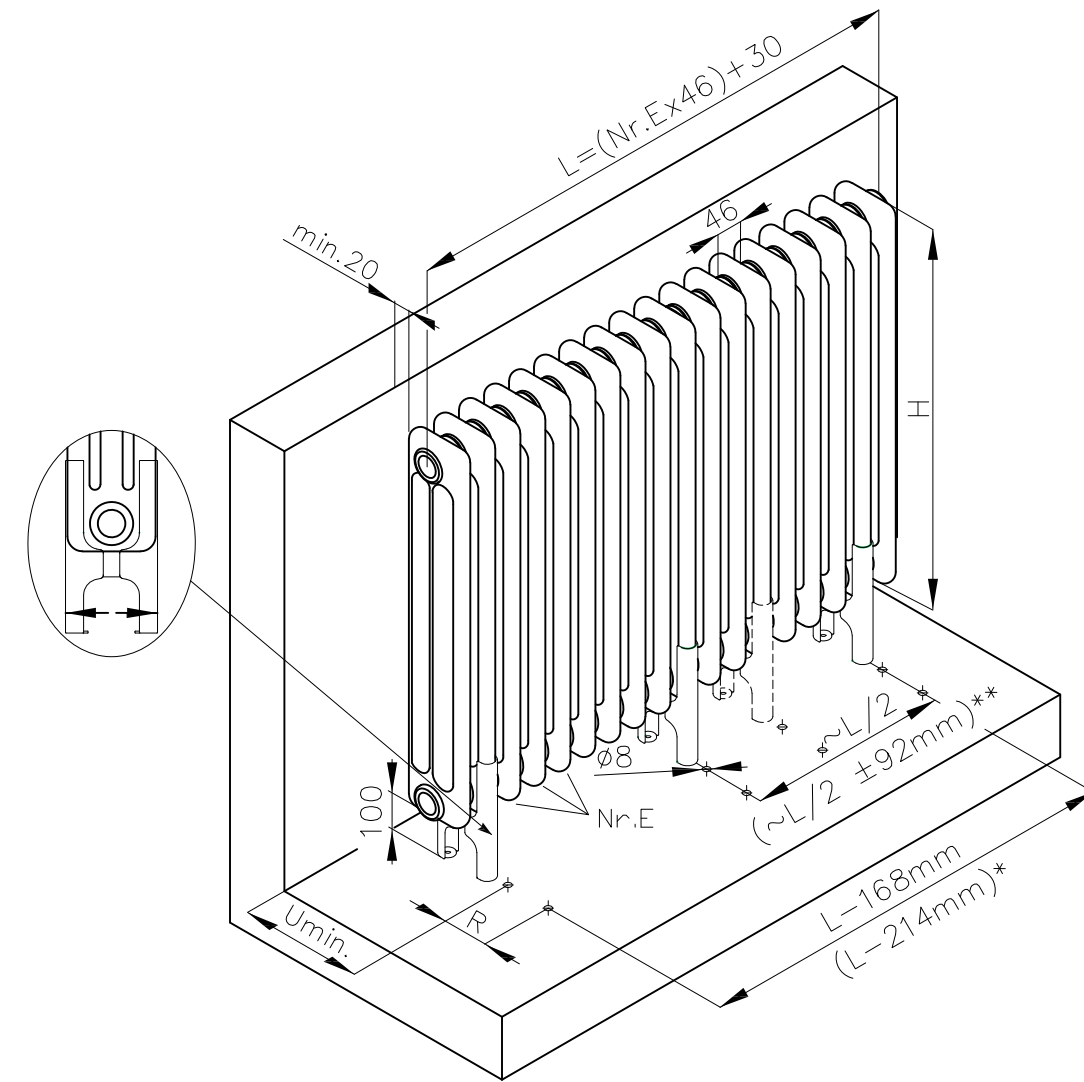

$H \leq 600 \text{ mm MAX.}!$

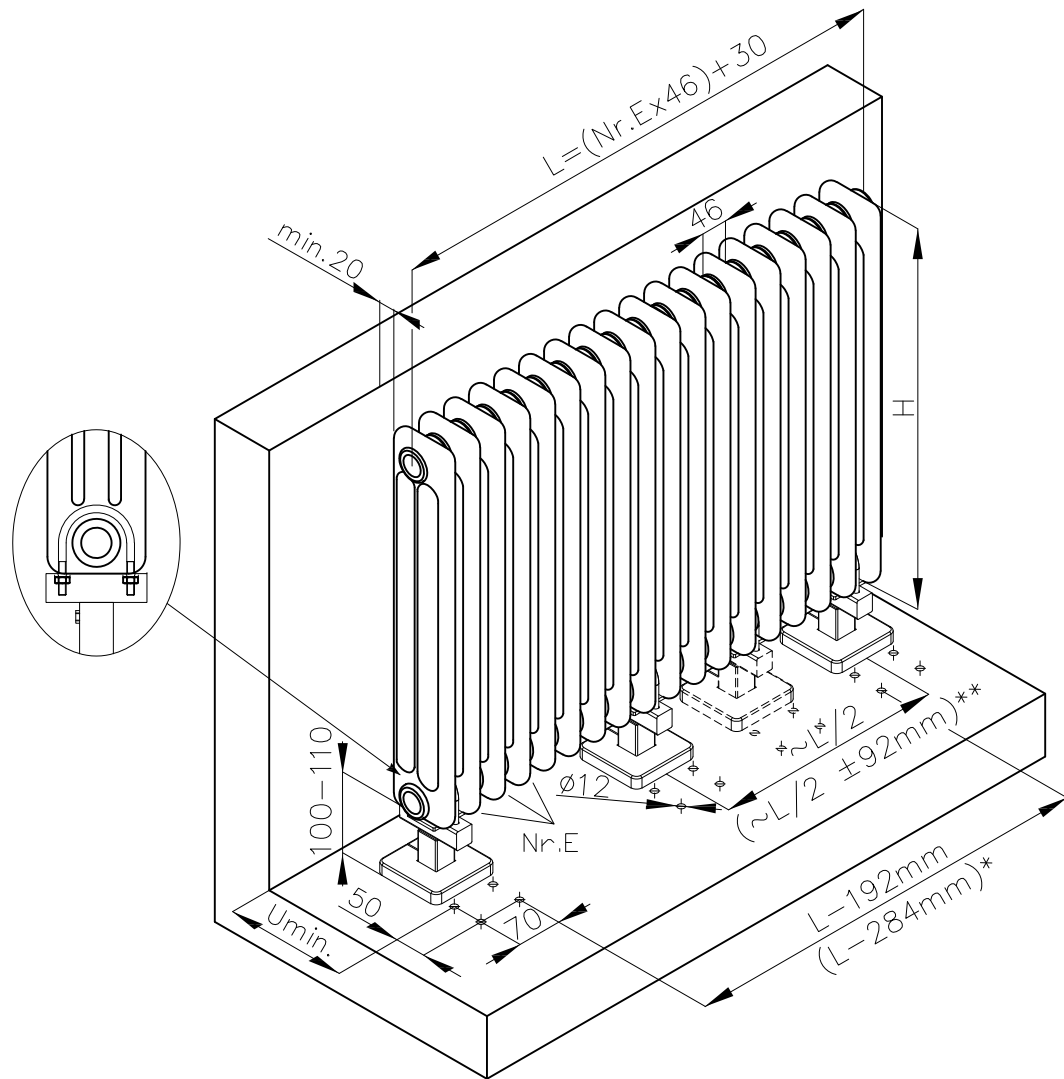

1x	1x	6x	2x	1x	1x	4x	1x	4x

2x	2x	2x	1x	

Atol	C2	C3	C4	C5	C6
Umin.[mm]	28	49	69	90	110

Atol	C3	C4	C5	C6
Umin. [mm]	49	69	90	110
R [mm]	81	122	163	204

GUARANTEE CERTIFICATE

1. The Seller's guarantee applies to tightness, surface finish, stated values of heating capacity and pressure losses of heating bodies professionally installed in a closed hot water system in accordance with valid standards and decrees, including corrosion protection of the heat carrying liquid that has to be used exclusively as a heating liquid and never as a service liquid (water).

1. The guarantee period starts on the date of commissioning of the heating system. The guarantee period shall be 5 years for the heating bodies and 2 years for the accessories and components. The guarantee period shall be 10 years for the heating bodies and 2 years for the accessories and components if the heating system is installed in accordance with valid standards and decrees in a closed hot water system and never as a service liquid (water).

2. The guarantee period shall be 5 years for the heating bodies and 2 years for the accessories and components.

3. When assembling and operating the product, the Buyer shall be obliged to follow the guidelines contained in the enclosed assembly instructions, as well as commonly known rules.

4. The Buyer shall verify the condition of the product upon delivery or as soon as after the handover.

5. The surrounding environment in which the bodies have been installed conforms to requirements on surface finish of the bodies pursuant to an applicable standard as regards the restorative action of such environment.

6. Electrical heating bodies have to be professionally installed in accordance with applicable standards and standard decrees on location of electrical appliances in bathrooms, covering IP 44 - zone 2, IP 21 - zone 3.

7. Floor convectors with ventilators must have IP 20 protection (dry environment) or IP 56 (most environment). Bodies with heating bases have to be stored under temperatures above -5 °C.

8. The Seller shall be liable for defects of the goods upon the handover, as well as for defects covered by the guarantee and occurring in course of the warranty period.

9. The guarantee period begins upon the date of the product sale to the Buyer.

PRODUCTS LINES:	WARRANTY:
BATHROOM AND DESIGN RADIATORS	5 years, El. equipment = 2 years
ACCESSORIES - Bathroom accessories, rails	2 years
COMPLEMENTARY ASSORTMENT - Thermostatic sets	2 years
TRENCH HEATERS	5 years, El. equipment = 2 years, Extended warranty for exchanger = 10 years
TRENCH HEATERS ACCESSORIES	2 years
CONNECTORS AND LAMELLAR RADIATORS	5 years
LAMELLAR HEAT-EXCHANGER CONVECTOR HEATERS	5 years, El. equipment = 2 years
FINNED TUBE RADIATORS	5 years, El. equipment = 2 years
COLUMN RADIATORS	5 years
GLASS RADIATORS	2 years
CEILING PANELS	5 years

The guarantee applies to defects and failures that occur in the course of the guarantee period and are due to production faults or defects of used materials.

The guarantee can be claimed only after the submission of this Guarantee Certificate and the original copy of purchase order or invoice. The guarantee period starts on the date of commissioning of the product (the date of the product's installation, date and stamp of the store). The guarantee period shall be 5 years for the heating bodies and 2 years for the accessories and components with the proof of purchase. The claim can be lodged only with the seller, from whom the claimed product was purchased.

The customer is not entitled to a guarantee repair in case that the heating bodies were:

- installed in buildings, facilities or premises with increased moisture levels in particular in public conveniences, car washes, outside yards, in-door pools etc.
- stored (uncovered) in outside areas, stored under temperatures below -5 °C
- damaged with corrosion inside and consequently leaky due to, for instance, unsuitable chemical composition of the heating medium
- deformed after unsuitable transport or exceeding maximum operation overpressure
- damaged mechanically or manipulated with in an unsuitable manner, caused by the Buyer or during transport.

- damaged intentionally or when a defect has occurred as a consequence of a natural disaster or any other influences

- provided that using the product after the occurrence of the claimed defect had changed its condition to such an essential deterioration of the bodies, that even in the best of circumstances, without the Seller's consent, it would be impossible to use the product in the way it was intended for.
- used for other than customary purposes, namely drying of wet bodies directly on the radiator without the use of additional drying devices intended for such purpose and thus causing damage to the surface finish of the radiator due to using cleaning agents not intended for the specific type of surface finish of the delivered radiator
- acquired with a defect due to a defect of which the Buyer had been notified

The guarantee shall not apply to the product wear in case of non-standard use. In case no defect caused by the producer is ascertained in an examination or the guarantee conditions are not met the cost related to such examination or repair shall be borne by the Buyer. If the goods is claimed for defects by the customer and returned by post, it has to be packed in suitable packaging in order to avoid further damaging during transport. Such defects occurring in these circumstances shall not be considered when examining the claim legitimacy.

For cleaning of radiators use moist microfibre cloth. It is not suitable in any case to use abrasive or chemical detergent.

GARANTIESCHEN

1. Die Garantie des Verkäufers bezieht sich auf die Dichtheit, auf die Oberflächenbehandlung, auf aufgeführte Werte der Wärmeleistungen und Druckverluste von Heizkörpern, die im geschlossenen Warmwassersystem nach gültigen Normen und Verordnungen fachlich installiert sind, einschließlich der Korrosionsbeständigkeit des wärmetragenden Mediums, das ausschließlich aus Heißwasser und nie als Nebenmedium verwendet werden muss.

2. Die Garantiezeit beginnt am Datum der Inbetriebnahme des Heizsystems. Die Garantiezeit beträgt insgesamt fünf Jahre für die Heizkörper und zwei Jahre für die Zubehörteile und Ersatzteile.

3. Die Käufer ist verpflichtet, sich bei der Montage und Nutzung des Produktes nach den Regeln, die in der beiliegenden Montageanleitung aufgeführt sind, und nach allgemein bekannten Regeln zu richten.

4. Der Käufer ist verpflichtet, den Zustand des Produktes bei der Übernahme oder so bald wie möglich nach der Übernahme zu überprüfen.

5. Die Umgebung, in dem die Heizkörper installiert sind, überschreitet nicht mit ihrer Korrosionseinwirkung die Anforderungen an die Behandlung der Körperoberfläche laut gültiger Norm.

6. Elektrische Heizkörper sind fachlich nach gültigen Normen und Verordnungen der Norm über die Platzierung der Verbraucher zu installieren. Im Badezimmer Schutzart IP 44 - Zone 2, IP 21 - Zone 3. Bodenkonvektoren mit einem Abdeckungsventilator IP 20 – trockene Umgebung, IP 56 - feuchte Umgebung.

7. Der Verkäufer haftet für Mängel, die die Ware bei der Übernahme von über -5°C gelagert werden.

8. Die Garantiezeit beginnt am Verkaufsdatum an dem Käufer zum Kauf:

PRODUKTREIHE:	Gewährleistungszeit:
BAD- UND DESIGNHEIZKÖRPER	5 Jahre, Elektrokomponenten = 2 Jahre
ZUBEHÖR - Bad- und Designheizkörper	2 Jahre
ZUSÄTZLICHES SORTIMENT - Armaturen	2 Jahre
UNTERFLURKONVEKTOREN	5 Jahre, Elektrokomponenten = 2 Jahre, Verding, Gewährleist auf den Wärmeaustauscher = 10 Jahre
ZUBEHÖR UNTERFLURKONVEKTOREN	2 Jahre
KONVEKTOREN UND LAMELLARADIATOREN	5 Jahre
KONVEKTOREN MIT LAMELLENWÄRMETAUSCHER	5 Jahre, Elektrokomponenten = 2 Jahre
RIPPENROHRHEIZKÖRPER	5 Jahre, Elektrokomponenten = 2 Jahre
GLIEDERHEIZKÖRPER	5 Jahre
GLASSRADIATOREN	2 Jahre
DECKENSTRAHLPLATTEN	5 Jahre

Die Garantie bezieht sich auf Mängel und Fehler, die im Laufe der Garantiezeit durch einen Fehler der Produktion (Produktionsfehler) oder durch die Verwendung von minderwertigen Materialien verursacht werden. Die Garantiezeit beginnt am Datum der Inbetriebnahme des Heizsystems. Die Garantiezeit beträgt insgesamt fünf Jahre für die Heizkörper und zwei Jahre für die Zubehörteile und Ersatzteile.

3. Der Käufer ist verpflichtet, sich bei der Montage und Nutzung des Produktes nach den Regeln, die in der beiliegenden Montageanleitung aufgeführt sind, und nach allgemein bekannten Regeln zu richten.

4. Der Käufer ist verpflichtet, den Zustand des Produktes bei der Übernahme oder so bald wie möglich nach der Übernahme zu überprüfen.

5. Die Umgebung, in dem die Heizkörper installiert sind, überschreitet nicht mit ihrer Korrosionseinwirkung die Anforderungen an die Behandlung der Körperoberfläche laut gültiger Norm.

6. Elektrische Heizkörper sind fachlich nach gültigen Normen und Verordnungen der Norm über die Platzierung der Verbraucher zu installieren. Im Badezimmer Schutzart IP 44 - Zone 2, IP 21 - Zone 3. Bodenkonvektoren mit einem Abdeckungsventilator IP 20 – trockene Umgebung, IP 56 - feuchte Umgebung.

7. Der Verkäufer haftet für Mängel, die die Ware bei der Übernahme von über -5°C gelagert werden.

8. Die Garantiezeit beginnt am Verkaufsdatum an dem Käufer zum Kauf:

1. Die Garantie des Verkäufers bezieht sich auf die Dichtheit, auf die Oberflächenbehandlung, auf aufgeführte Werte der Wärmeleistungen und Druckverluste von Heizkörpern, die im geschlossenen Warmwassersystem nach gültigen Normen und Verordnungen fachlich installiert sind, einschließlich der Korrosionsbeständigkeit des wärmetragenden Mediums, das ausschließlich aus Heißwasser und nie als Nebenmedium verwendet werden muss.

2. Die Garantiezeit beginnt am Datum der Inbetriebnahme des Heizsystems. Die Garantiezeit beträgt insgesamt fünf Jahre für die Heizkörper und zwei Jahre für die Zubehörteile und Ersatzteile.

3. Die Käufer ist verpflichtet, sich bei der Montage und Nutzung des Produktes nach den Regeln, die in der beiliegenden Montageanleitung aufgeführt sind, und nach allgemein bekannten Regeln zu richten.

4. Der Käufer ist verpflichtet, den Zustand des Produktes bei der Übernahme oder so bald wie möglich nach der Übernahme zu überprüfen.

5. Die Umgebung, in dem die Heizkörper installiert sind, überschreitet nicht mit ihrer Korrosionseinwirkung die Anforderungen an die Behandlung der Körperoberfläche laut gültiger Norm.

6. Elektrische Heizkörper sind fachlich nach gültigen Normen und Verordnungen der Norm über die Platzierung der Verbraucher zu installieren. Im Badezimmer Schutzart IP 44 - Zone 2, IP 21 - Zone 3. Bodenkonvektoren mit einem Abdeckungsventilator IP 20 – trockene Umgebung, IP 56 - feuchte Umgebung.

7. Der Verkäufer haftet für Mängel, die die Ware bei der Übernahme von über -5°C gelagert werden.

8. Die Garantiezeit beginnt am Verkaufsdatum an dem Käufer zum Kauf:

ZÁRUČNÍ LIST

1. Záruka prodávajícího se vztahuje na těsnost, na povrchovou úpravu, na udané hodnoty tepelných výkonů a tlakových ztrát otopných těles odborně nainstalovaných v uzavřené teplovodní soustavě de palných nosičem a výfukové, včetně korozí, včetně korozí, včetně teplostojnosti látky, která musí být používána výhradně jako vytvářející, nikdy užitková.

2. Tělesa musí být odborně instalována podle platných norem v uzavřené teplovodní soustavě, která je odborně zprovozněna podle VDI 2026 s ohledem na odborní pod šločím způsobemým kerouzu a vyškolení sa v zabuřené obě.

3. Kupující je povinen se při montáži a užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v příloženém montážním návodu a zručně obecně známými.

4. Kupující je povinen prokrmovat stav výrobku při přehřevu nebo co negativě po převáží.

5. Okolí prostředí, v kterém si tělesa instalovane, nepřekračuje svým kerouzem působením podávký na úpravu povrchu těles de pláne normy.

6. Tělesa s elektrickým přívodem je nutné odborně instalovat podľa platných norem a výfukové normy o umiestnení spotřebičů. Vyukovacie tělesa v kúpeľní kúpe IP 44 - zóna 2, IP 21 - zóna 3. Podlahové konvektory s ventilátorom kúpe IP 20 - suché prostredie, IP 56 - mokré prostredie.

7. Predávajúci zodpovedá za skody, ktoré má bvor pri prevádzci a za skody, na ktoré sa vzťahuje záruka a vyškyru sa v zabuřené obě.

8. Záručné lehoty začínajú bežer od data predaje kupujúceho:

VÝROBKOVÁ RÁDA:	ZÁRUKA:
KUPELNIŇOVÉ A DESIGNOVÉ RADIÁTORY	5 let, El. komponenty = 2 roky
PŘÍSLUŠENSTVÍ - Kúpeľňové doplnky, mašlá	2 roky
DOPLNKOVÝ SORTIMENT - Pripojovacie sady	2 roky
PODLAHOVÉ KONVEKTORY	5 let, El. komponenty = 2 roky, Prodlužená zár. na výmenník = 10 let
PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHOVÝM KONVEKTORIM	2 roky
KONVEKTORY A LAMELOVÉ RADIÁTORY	5 let
KONVEKTORY S LAMELOVÝM VÝMENNÍKOM	5 let, El. komponenty = 2 roky
RADIÁTORY Z ŽEBROVÝCH TRUBEK	5 let, El. komponenty = 2 roky
ČLANKOVÉ RADIÁTORY	5 let
SKLENĚNÉ RADIÁTORY	2 roky
STROPNÍ PANELE	5 let

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Nárok na právo záruky je možné uplatnit pouze pro porážení výrobku, jeho originální součásti a záruční výrobky (údržbu) s označením výrobku, datem a razítkem prodejce. Na kope a účinné o záruční období (údržbu) je možné uplatnit nárok, až proto je ve usazených usazených spou s použitím řízení IP 20. Tělesa musí být odborně instalována podle platných norem v uzavřené teplovodní soustavě de palných nosičem a výfukové, včetně korozí, včetně teplostojnosti látky, která musí být používána výhradně jako vytvářející, nikdy užitková.

Záruční záruka nárok na záruční opravu v případě, že otopné těleso bylo:

- instalováno v budovách, zařízeních nebo prostorách, kde je zvýšená vlhkost, zejména na veřejných WC, mycích línách, ve výtazích pro zvířata, krych bazénových apod.
- nahrazeno ve venkovním prostředí, skladované při teplotě nižší než -5 °C
- korozí, v budovách, zařízeních nebo v prostorách, kde je zvýšená vlhkost, především na veřejných WC, mycích línách, ve výtazích pro zvířata, krych bazénových apod.

- nahrazeno ve venkovním prostředí, skladované při teplotě nižší než -5 °C

- korozí, v budovách, zařízeních nebo v prostorách, kde je zvýšená vlhkost, především na veřejných WC, mycích línách, ve výtazích pro zvířata, krych bazénových apod.

- deformované po nevhodném transportu nebo nevhodnou manipulací zapříčiněnou kupujícím nebo při dopravě

- mechanickým poškozením nebo vadou vzniklé v důsledku zhavení kalozitostí nebo jiných vlivů

- umytlým poškozením nebo vadou vzniklé v důsledku zhavení kalozitostí nebo jiných vlivů

- pokud se používáním výrobku po výskytu neliknované vady jeho stav změnil natolik, že bude obtížné posoudit reklamovanou vadu

- neodborné provedení montáže tělesa, zejména do konstrukce tělesa bez souhlasu prodávajícího

- použití výrobku pro jiné účely, než je obvyklé, zvláště sušení mokrého textilí přímo na radiátoru bez použití přiměřené vzdálenosti k tomu účelych, úmno otažení s poškozením povrchové úpravy

- použití na zvláštním úložném přípravku, který neposluhují pro daný druh povrchové úpravy

- použití se slouží z důvodu vady, na kterou byl kupující upozomen

Záruka se nevztahuje na opotřebený výrobku nad rámec běžného používání. Pokud nebude při kontrole některých spoleš s kontrolou nebo opravou výrobku kupující. Pokud zboží bude při užívání vady zcela zničena zvláštní záruka, musí být zabaleno v vhodném balení tak, aby nedošlo k dalšímu poškození dopravou. Na takto vzniklé vady nebude při posouzení oprávněného brán zříek.

K získání detailnějších použitve vřtkou úřtku z mikrovlákna. V zářehom prípade není vhodné použití abrazivních nebo chemických čistících prostředků.

ZÁRUČNÝ LIST

1. Záruka prodávajícího se vztahuje na těsnost, na povrchovou úpravu, na udané hodnoty tepelných výkonů a tlakových ztrát otopných těles odborně nainstalovaných v uzavřené teplovodní soustavě de palných nosičem a výfukové, včetně korozí, včetně korozí, včetně teplostojnosti látky, která musí být používána výhradně jako vytvářející, nikdy užitková.

2. Tělesa musí být odborně instalována podle platných norem v uzavřené teplovodní soustavě, která je odborně zprovozněna podle VDI 2026 s ohledem na odborní pod šločím způsobemým kerouzu a vyškolení sa v zabuřené obě.

3. Kupující je povinen se při montáži a používání výrobku řídit pravidami obsaženými v příloženém montážním návodu a zručně obecně známými.

4. Kupující je povinen prokrmovat stav výrobku při přehřevu nebo co negativě po převáží.

5. Okolí prostředí, v kterém si tělesa instalovane, nepřekračuje svým kerouzem působením podávký na úpravu povrchu těles de pláne normy.

6. Tělesa s elektrickým přívodem je nutné odborně instalovat podľa platných norem a výfukové normy o umiestnení spotřebičů. Vyukovacie tělesa v kúpeľní kúpe IP 44 - zóna 2, IP 21 - zóna 3. Podlahové konvektory s ventilátorom kúpe IP 20 - suché prostredie, IP 56 - mokré prostredie.

7. Predávajúci zodpovedá za skody, ktoré má bvor pri prevádzci a za skody, na ktoré sa vzťahuje záruka a vyškyru sa v zabuřené obě.

8. Záručné lehoty začínajú plynuť od dátumu predaje kupujúceho:

VÝROBKOVÝ RAD:	ZÁRUKA:
KUPELNIŇOVÉ A DIZAJNOVÉ RADIÁTORY	5 rokov, El. komponenty = 2 roky
PŘÍSLUŠENSTVIO - Kúpeľňové doplnky, mašlá	2 roky
DOPLNKOVÝ SORTIMENT - Pripojovacie sady	2 roky
PODLAHOVÉ KONVEKTORY	5 rokov, El. komponenty = 2 roky, Predĺžená zár. na výmenník = 10 rokov
PŘÍSLUŠENSTVIO K PODLAHOVÝM KONVEKTORIM	2 roky
KONVEKTORY A LAMELOVÉ RADIÁTORY	5 rokov
KONVEKTORY S LAMELOVÝM VÝMENNÍKOM	5 rokov, El. komponenty = 2 roky
RADIÁTORY Z ŽEBROVÝCH RUROK	5 rokov, El. komponenty = 2 roky
ČLANKOVÉ RADIÁTORY	5 rokov
SKLENĚNÉ RADIÁTORY	2 roky
STROPNÉ PANELE	5 rokov

Záruka se vztahuje na poruchy a nedostatky, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadami použitých materiálů.

Nárok na právo záruky je možné uplatnit pouze pro porážení výrobku, jeho originální součásti a záruční výrobky (údržbu) s označením výrobku, datem a razítkem prodejce. Na kope a účinné o záruční období (údržbu) je možné uplatnit nárok, až proto je ve usazených usazených spou s použitím řízení IP 20. Tělesa musí být odborně instalována podle platných norem v uzavřené teplovodní soustavě de palných nosičem a výfukové, včetně korozí, včetně teplostojnosti látky, která musí být používána výhradně jako vytvářející, nikdy užitková.

Záruční záruka nárok na záruční opravu v případě, že vykurovacie těleso bolo:

- nahrazeno v budovách, zařízeních nebo v prostorách, kde je zvýšená vlhkost, především na veřejných WC, mycích línách, ve výtazích pro zvířata, krych bazénových apod.
- nahrazeno ve venkovním prostředí, skladované při teplotě nižší ako -5°C
- korozí v budovách, zařízeních nebo v prostorách, kde je zvýšená vlhkost, především na veřejných WC, mycích línách, ve výtazích pro zvířata, krych bazénových apod.

- nahrazeno ve venkovním prostředí, skladované při teplotě nižší ako -5°C

- deformované po nevhodném transportu nebo nevhodnou manipulací zapříčiněnou kupujícím nebo při dopravě

- mechanickým poškozením nebo vadou vzniklé v důsledku zhavení kalozitostí nebo jiných vlivů

- pokud se používáním výrobku po výskytu neliknované vady jeho stav změnil natolik, že bude obtížné posoudit reklamovanou vadu

- neodborné provedení montáže tělesa, zejména do konstrukce tělesa bez souhlasu prodávajícího

- použití výrobku pro jiné účely, než je obvyklé, zvláště sušení mokrého textilí přímo na radiátoru bez použití přiměřené vzdálenosti k tomu účelych, úmno otažení s poškozením povrchové úpravy

- použití na zvláštním úložném přípravku, který neposluhují pro daný druh povrchové úpravy

- použití se slouží z důvodu porážení, na které byl kupující upozomen

Záruka se nevztahuje na opotřebený výrobku nad rámec běžného používání. Pokud nebude při kontrole některých spoleš s kontrolou nebo opravou výrobku kupující. Pokud zboží bude při užívání vady zcela zničena zvláštní záruka, musí být zabaleno v vhodném balení tak, aby nedošlo k dalšímu poškození dopravou. Na takto vzniklé vady nebude při posouzení oprávněného brán zříek.

K získání detailnějších použitve vřtkou úřtku z mikrovlákna. V zářehom prípade není vhodné použití abrazivních nebo chemických čistících prostředků.

CE	1015	16	A1601
EN 442-1:1997			
Heating systems in buildings			
Maximal operating pressure:			
1000 kPa			
Surface temperature: max. to 95°C			
Reaction to fire: A1			
Release of dangerous substances:none			
Pressure tightness: no heater leakage			
at 1,3 multiple of maximum operating pressure			
Pressure resistance: no signs of heater burst at 1,69 multiple of maximum operating pressure			
Durability:			
Corrosion resistance: no heater corrosion by being subjected to humidity for 100 hours			
Resistance to minor mechanical impact: Degree 0			

EN 442-1:1997

Heating systems in buildings

Maximal operating pressure:

1000 kPa

Surface temperature: max. to 95°C

Reaction to fire: A1

Release of dangerous substances:none

Pressure tightness: no heater leakage

at 1,3 multiple of maximum operating pressure

Pressure resistance: no signs of heater burst at 1,69 multiple of maximum operating pressure

Durability:

Corrosion resistance: no heater corrosion by being subjected to humidity for 100 hours

Resistance to minor mechanical impact: Degree 0

CE	1015	16	A1601
EN 442-1:1997			
V otopných soustavách v budovách			
Max. provozní tlak:			
1000 kPa			
Teplota povrchu: nejvýše do 95°C			
Reakce na oheň: A1			
Uvolňování nebezpečných látek: není			
Těsnost: žádná netěsnost otopného tělesa při 1,3 násobku nejvyššího přípustného provozního tlaku			
Odolnost proti přetlaku: žádné známky roztržení otopného tělesa při 1,69 násobku nejvyššího přípustného provozního tlaku			
Trvanlivost jako: odolnost proti korozi: žádná koroze po vystavení vlhkosti na dobu 100 hodin			
odolnost proti mechanickému poškození menšími nárazy: stupeň 0			

EN 442-1:1997

V otopných soustavách v budovách

Max. provozní tlak:

1000 kPa

Teplota povrchu: nejvýše do 95°C

Reakce na oheň: A1

Uvolňování nebezpečných látek: není

Těsnost: žádná netěsnost otopného tělesa při 1,3 násobku nejvyššího

přípustného provozního tlaku

Odolnost proti přetlaku: žádné známky roztržení otopného tělesa při 1,69 násobku nejvyššího přípustného provozního tlaku

Trvanlivost jako: odolnost proti korozi: žádná koroze po vystavení vlhkosti na dobu 100 hodin

odolnost proti mechanickému poškození menšími nárazy: stupeň 0

CE	1015	16	A1601
EN 442-1:1997			
Vo vykurovacích sústavách v budovách			
Max. prevádzkový tlak:			
1000 kPa			
Teplota povrchu: najvyššie do 95 °C			
Reakcia na oheň: A1			
Uvoľňovanie nebezpečných látok: nie je			
Tesnosť: žiadna netesnosť vykurovacieho telesa pri 1,3-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku			
Odolnosť proti pretlaku: žiadne známky roztrhnutia vykurovacieho telesa pri 1,69-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku			
Trvanlivosť ako: Odolnosť proti korózii: žiadna korózia pri vystavení vlhkosti na dobu 100 hodín			
Odolnosť proti mechanickému poškodeniu menšími náraz			