


DCVS10000330SM01-0110

H	L	A	B	C	D	E	F	G
1000	330	135	827	182	30	182	70-80	100-110
I	J	K	M	N	O	P		
40-50	140	min.100	50	-	-	9		

10.3	kg
5.0	l
167	W

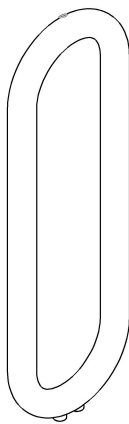

A 4x 10x50	B 4x	C 4x	D 8x
E 4x	F 4x M6x60	G 4x M5 (M6)x30	H 4x M5 (M6)x35

1.1

1.2

1.3

1.4



1.5

1.6

1.7

ISAn





251	W
-----	---

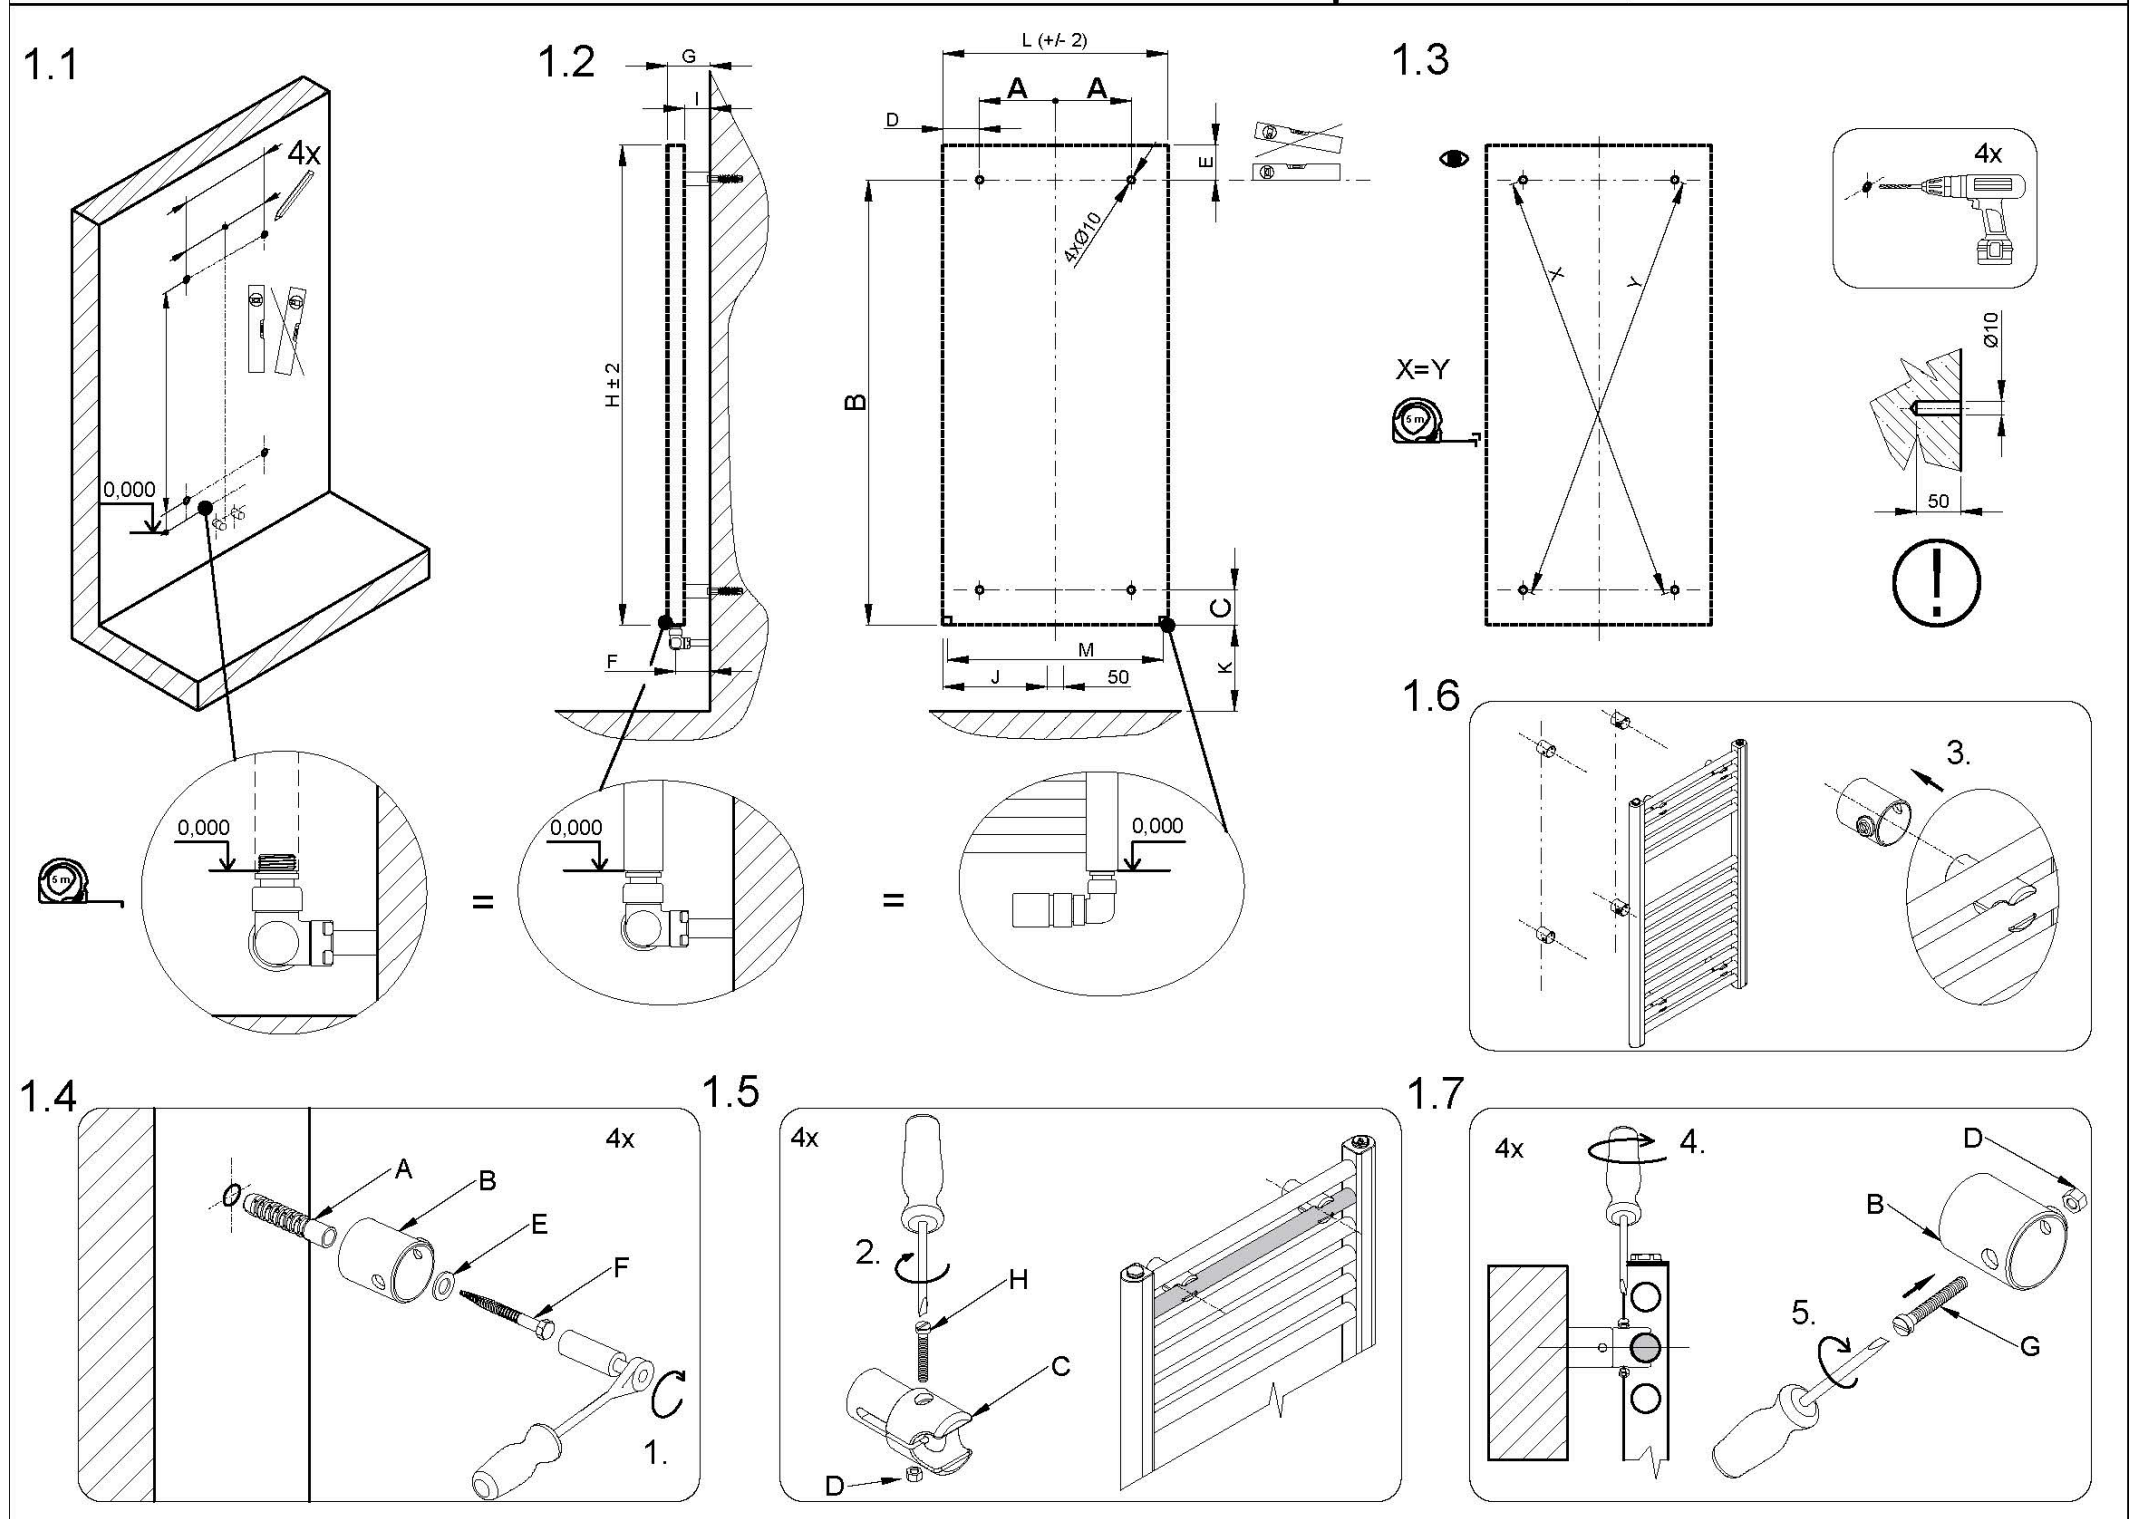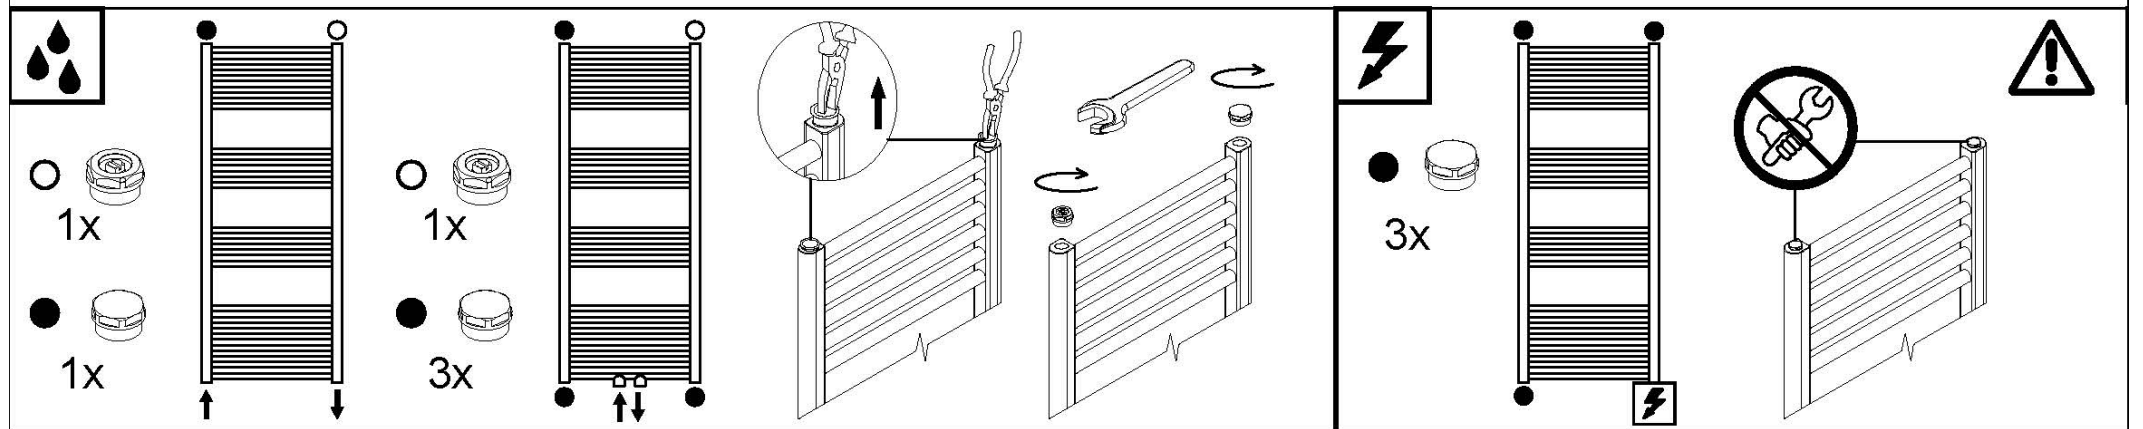

DCVS18000330SM01-0110

H	L	A	B	C	D	E	F	G
1800	330	135	1627	182	30	182	70-80	100-110
I	J	K	M	N	O	P		
40-50	140	min.100	50	-	-	9		

17.1	kg
8.7	l
302	W

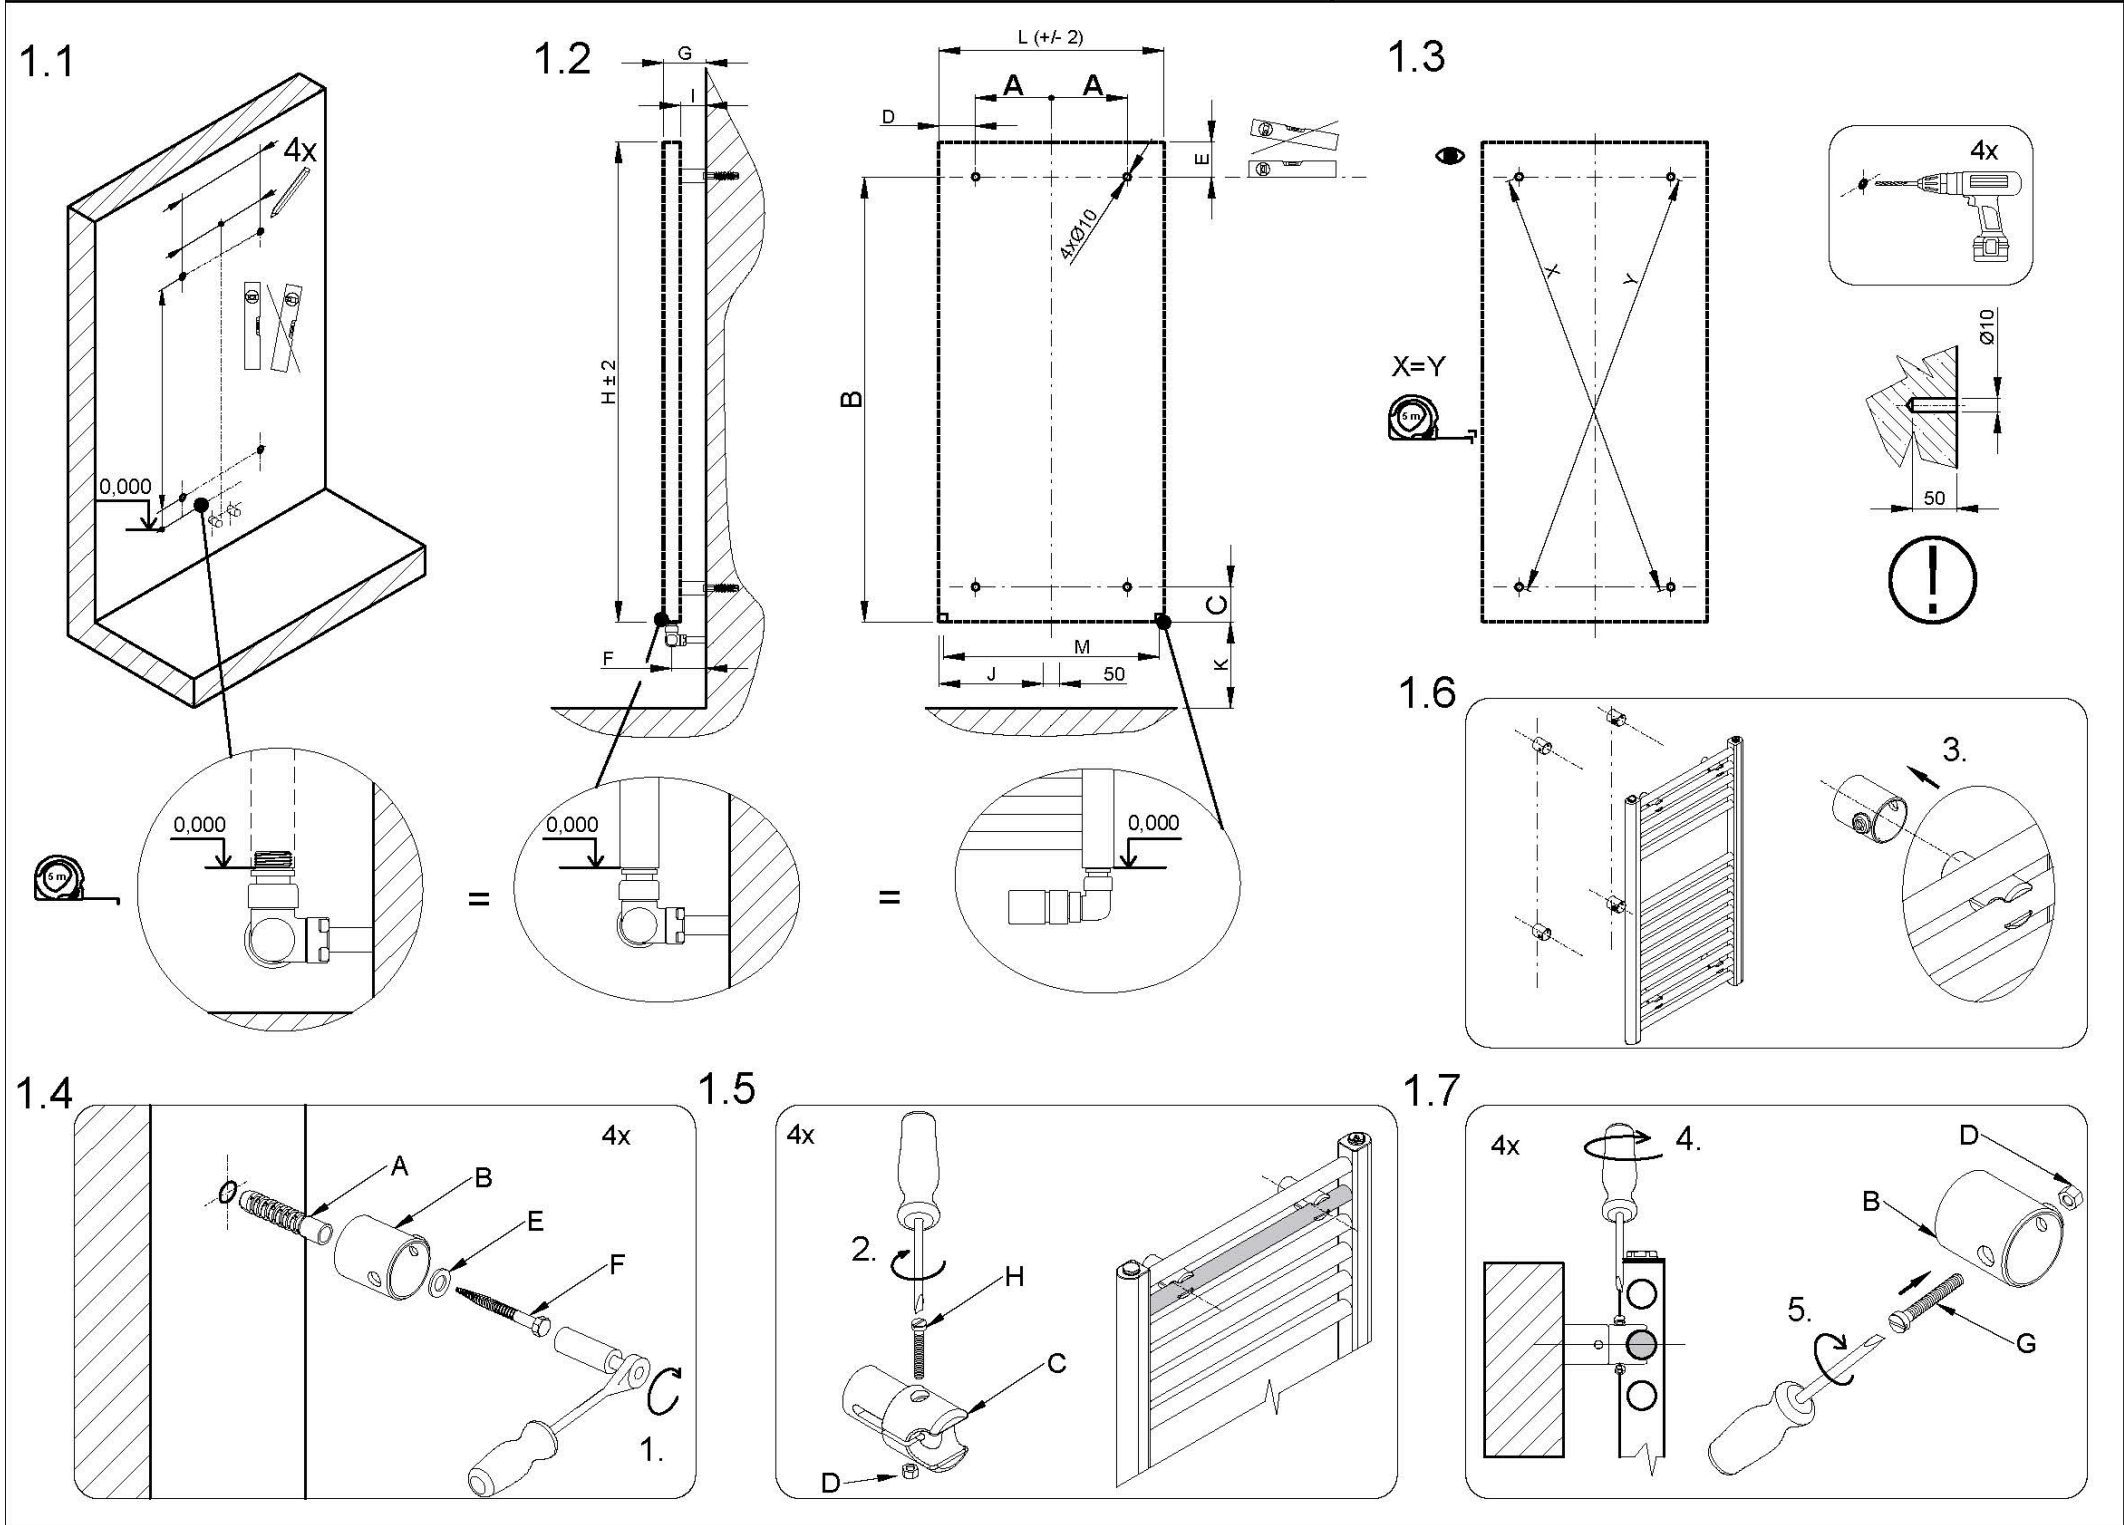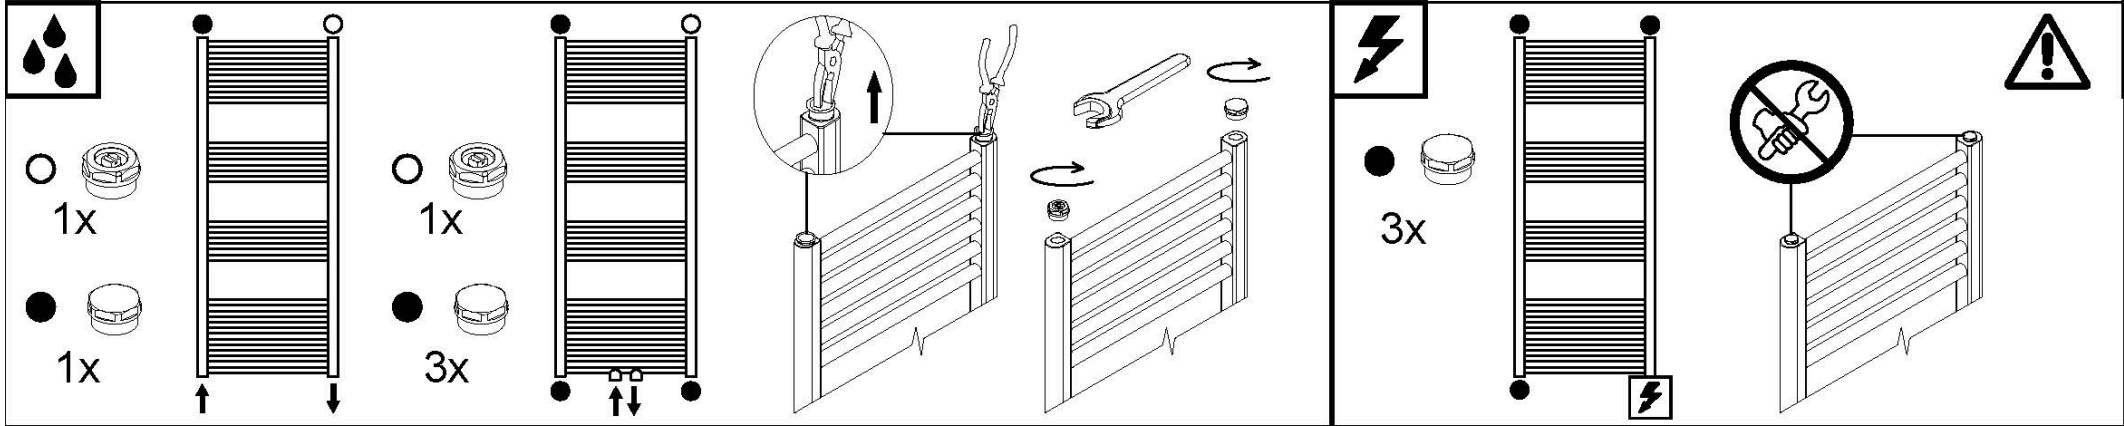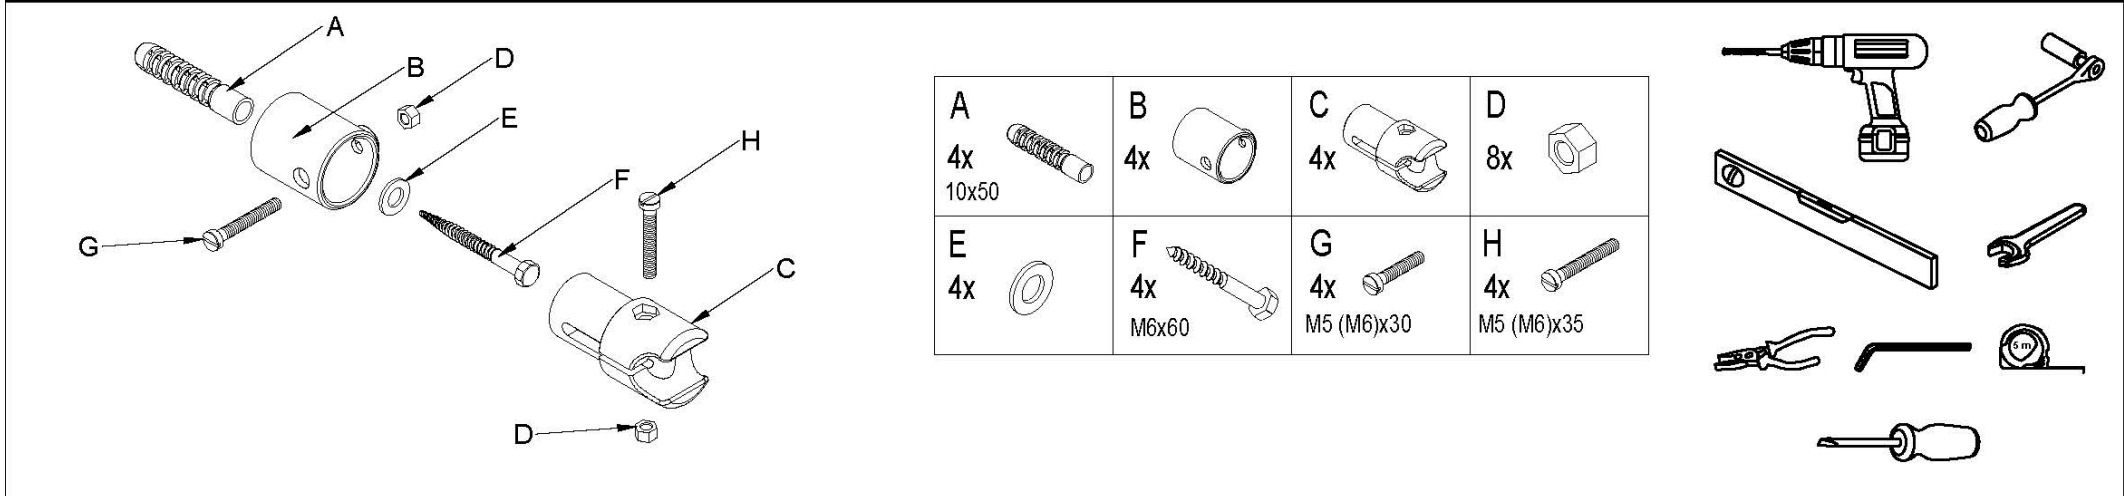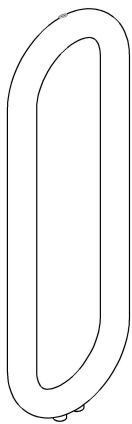

ZÁRUČNÝ LIST

1. Záruka provádějícího se vztahuje na těsnost, na povrchovou úpravu, na udání hodnoty tepelných vodotěsností a tlakových zátěží otopných těles otopných instalací v uzavřené teplovodní soustavě dle platných norem a vyhlášek, včetně korozních vlastností teplosměnné látky, která musí být používána výhradně jako otopná, a nikoliv užitková.
2. Tělesa musí být otopné instalacemi dle platných norem v uzavřené teplovodní soustavě, která je odborně provedena dle VDI 2035 s ohledem na ochranu proti škodám způsobeným korozí a vodním kamenem.
3. Kupující je povinen se při montáži a užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v příloženém montážním návodě a pravidly obecně známými.
4. Kupující je povinen překontrolovat stav výrobku při převzetí nebo co nejříve po převzetí.
5. Okolní prostředí, v němž jsou tělesa instalována, nepředkládá svým korozím působením požadavky na úpravu povrchu těles dle platných norem.
6. Při instalaci otopných těles musí být dodrženy všechny podmínky instalace dle platných norem a vyhlášek, normy a směrnic společností. Otopná tělesa v koupelně mají IP 44 – zóna 2, IP 21 – zóna 3. Podlahové konektory v suterénu mají IP 20 – suché prostředí, IP 56 – mokré prostředí. Tělesa s topnou tyčí je nutno skladovat při teplotě vyšší než -5°C.
7. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za vady, na které se vadaže záruka nevztahuje se v záruční době.
8. Záruční úhraty počínají běžet od data prodeje kupujícím:

1. Zárúka predávajúho sa vzťahuje na tesnosť, na povrchovú úroveň, na udané hodnoty tepelných vodivostí a akostných štátok vykurovateľných telies odborné nainštalovaných v uzavretej tepelnej sústave podľa platných noriem a vyhlášok, vrátane kontrolných vlastností tepelnej izolácie, ktorú môže byť používaná výhradne ako vykurovacia, a nikdy užitková.
2. Telesá sú nové, odborné inštalované podľa platných noriem v uzavretej tepelnej sústave, ktoré sú odborné zostavené podľa VDI 2035 s ohľadom na ochranu proti škodám spôsobených koróziou a vodným kameňom.
3. Kupujúci je povinný sa pri montáži a používaní výrobku riadiť pravidlami obsahujúcimi v príloženom montážnom návode a pravidlami obce známymi.
4. Kupujúci je povinný prekvalifikovať špec. výrobu pri prevádzke alebo čo najskôr po prevádzke.
5. Okolité prostredie, v ktorom sú telesá inštalované, neprekážajú svojimi konštrukciami pôsobením požiadavku na úpravu povrchu telesa podľa platných noriem.
6. Telesá sú nové, odborné inštalované podľa platných noriem a vyhlášok, ktoré sú odborné zostavené na umiestnení spotrebičov. Vykurovateľné telesá v kupujúci kúpiť IP 44 – zóna 2, IP 21 – zóna 3. Podlahové konvektory s ventilátormi kúpiť IP 20 – suché prostredie, IP 56 – mokré prostredie.
7. Telesá s vykurovacou tyžbou je nutné skontrolovať pri teplote vyššej ako 50°C.
8. Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré máť možnosť pri prevádzke a za škody, na ktoré sa vzťahuje záruka, a vyskytnú sa v záručnej dobe.
8. Záručné lehoty začínajú plynúť od dátumu predaja kupujúceho.

VÝROBKOVÁ ŘADA:	ZÁRUKA:
MELODY - koupelnové a designové radiátory	5 let EI, komponenty = 2 roky
MELODY PŘÍSLUŠENSTVÍ - koupelnové doplňky, madla	2 roky
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT - přípojkovací sady	2 roky
TERMO - podlahové konvektory	5 let EI, komponenty = 2 roky Prodloužená zář. na výměník = 10 let
TERMO PŘÍSLUŠENSTVÍ	2 roky
EXACT - konvektory a lamelové radiátory	5 let
ECOLITE - konvektory s lamelovým výměníkem	5 let, EI, komponenty = 2 roky
SPIRAL - radiátory z žebrových trubek	5 let, EI, komponenty = 2 roky
ATOL - článkové radiátory	5 let
JOY - skleněné radiátory	2 roky
SOFTO - stropní panely	5 let

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

ky s chybějícími údaji nebude brán zřetel, a proto je ve vlastním zájmu uschováte spolu s prodejním dokladem. Podmínkou uznání reklamace je, aby kupující v záruční době a bez odkladu zahájil reklamční řízení u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Zákazník ztrácí nárok na záruční opravu v případě, že topná tělesa byla:
- instalována v budovách, zařízeních nebo prostorách, kde je zvýšená vlhkost, zejména na veřejných WC, mycích linkách, ve výběžích pro zvířata, kytích bazénech apod.

- volně skladovaná ve venkovním prostoru, skladovaná při teplotě nižší než -5 °C
- koroze uvnitř poškozená, a tak netěsná díky např. nevhodnému chemickému složení otopného média
- deformovaná po nevhodném transportu anebo překročení maximálního provozního tlaku
- mechanickým poškozením nebo nevhodnou manipulací zapříčiněnou kupujícími nebo při dopravě
- úmyslným poškozením nebo vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů

- pokud se používáním výrobku po výskytu reklamované vady jeho stav změnil naopak, že bude obtížné posoudit reklamovanou vadu
- neodborné provedení montáže těles, zásahem do konstrukce těles bez souhlasu prodávajícího
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé, zvláště sušení mokrych textilií přímo na radiátoru bez použití přidavných sušáků k tomu určených, tímto dochází k poškození povrchové úpravy

- poškodená používaním čisticích prípravkov, ktoré nie sú určené pre daný druh povrchovej úpravy dodaného radiátora
- porážena se slevou z důvodu vady, na kterou byl kupující upozomen

Zárku se nevztahuje na opotřebení výrobku nad rámec běžného používání. Pokud nedojde k uchránění výrobku zjištěná zádná vada způsobená výrobcem nebo nedodání splnění záruční podmínky, uhrazení nákladů spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující. Pokud zboží bude při vstupu do vady záruční náklady zasíláno společně, musí být zabaveno ve vhodném balení tak, aby nedošlo k dalšímu poškození dopravou. Na takto vzniklé vady nebude při posuzování oprávněnosti brán zřetel.

K čištění radiátoru používejte vlnkou čistku z mikrovlnky. V zádném případě není vhodné používat abrazivní nebo chemických čistek prostředků.

ISAN Radiátory s.r.o.
Sídlo: Cejl 105, 602 00 Brno, Provozovna: Poříčí 26, 678 01 Blansko
www.isan.cz // sales@isan.cz // +420 516 489 180


1015
16 M1601
EN 442-1:2015 Vo vykurovacích sústavách v budovách Max. prevádzkový tlak podľa typu: do 0,5 MPa a do 1 MPa Teplota povrchu: do 110°C Reakcia na oheň: A1 Uvoľňovanie nebezpečných látok: nie je Tesnosť: žiadna netesnosť vykurovacieho telesa pri 1,3-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku Odolnosť proti pretlaku: žiadne známky roztrhnutia vykurovacieho telesa pri 1,69-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku Trvanlivosť ako: Odolnosť proti korózii: žiadna korózia po vystavení vlhkosti na 100 hodín Odolnosť proti mechanickému poškodeniu menšími nárazmi: stupeň 0
800340445

